


「大野城市上下水道事業第4次中期経営計画」の補足資料

本文（P28）に記載している「主要施策⑥ 水道施設再編更新事業」の補足資料として、配水池及び浄水場の統廃合の概略図（下）及び施設配置図（右）を示します。


■配水池の統廃合（4箇所→1箇所）

後田（高区）配水池、平野台高区配水池、つつじヶ丘中区配水池、つつじヶ丘高区配水池を廃止し、各配水池が受け持つ配水区域を統合する新たな配水池を建設します。

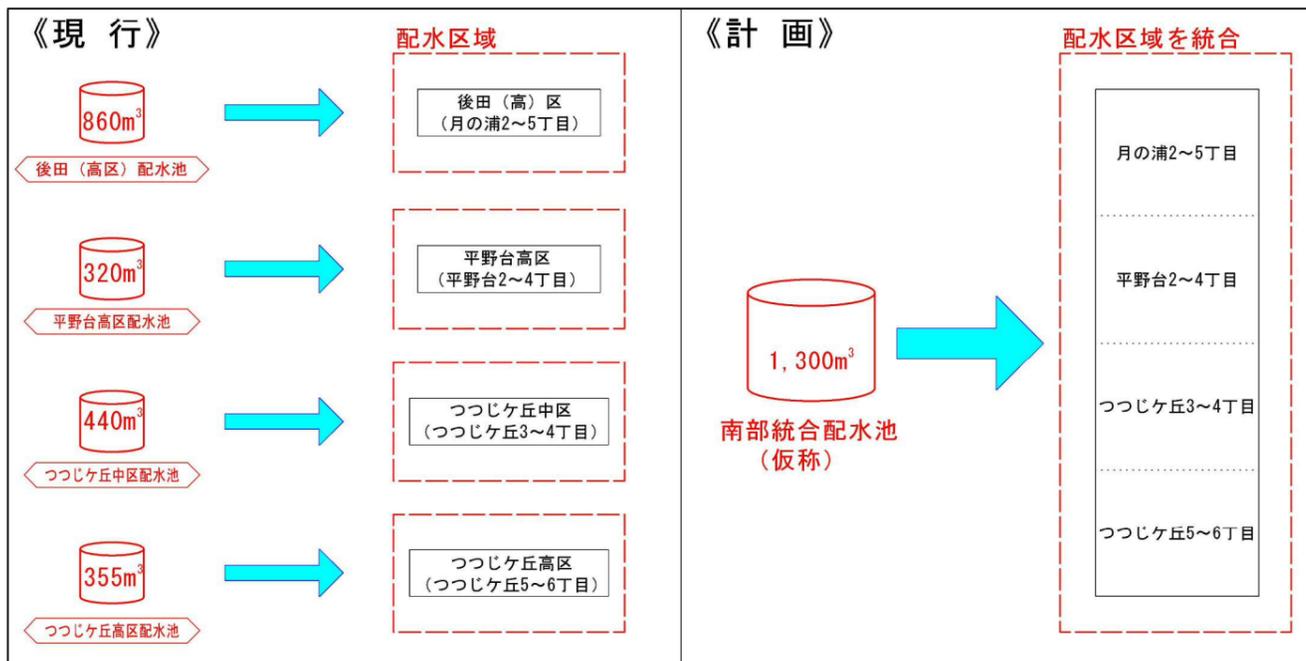

■浄水場の統廃合（2箇所→1箇所）

南部の水道水供給において、本市の牛頭浄水場を廃止し、福岡地区水道企業団からの受水（企業団受水）に一本化します。併せて、企業団受水のトラブル等に備えて、瓦田浄水場の水を南部に送水するための施設整備を行います。

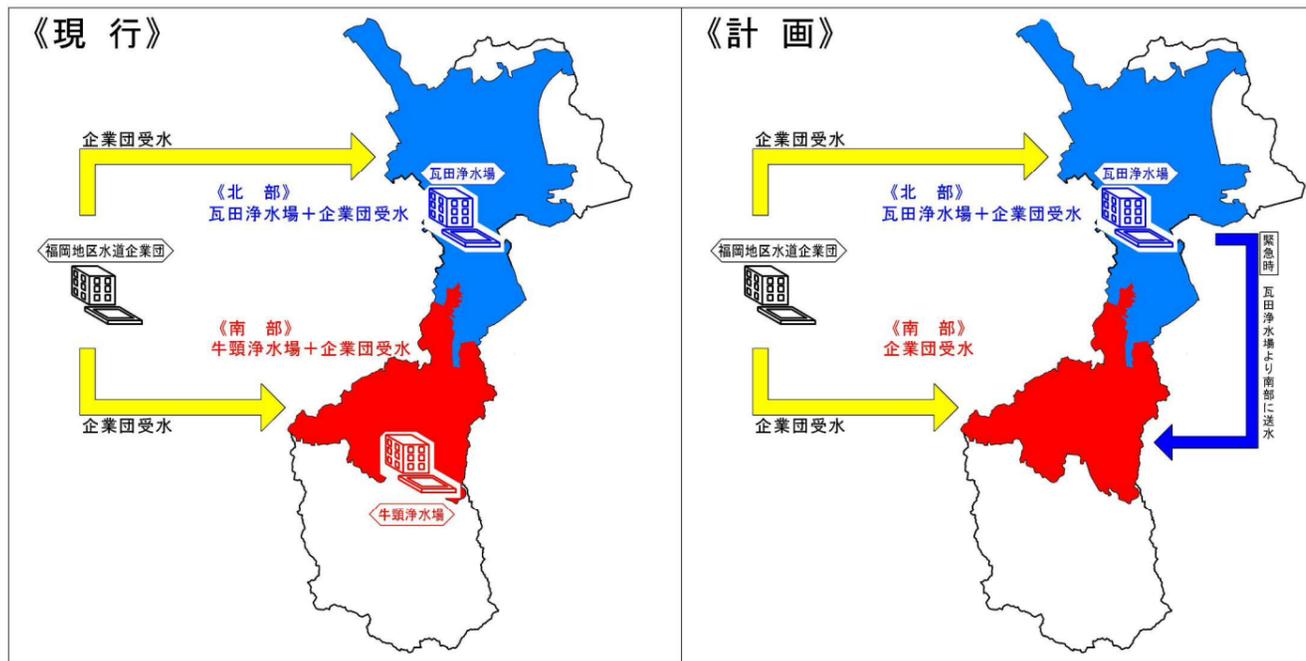

施設配置図

