

簡易専用水道を設置されたみなさまへ

～安全な水を供給するために～


大野城市上下水道局

簡易専用水道とは

市の水道から供給される水のみを水源として、その水をいったん受水槽にためてから給水する施設のうち、設置された受水槽の有効容量が 10 m³を超える施設を簡易専用水道といいます。

水道法では、受水槽以下の給水設備の管理を徹底するため、簡易専用水道について法的な義務付けをすることによって、安全で衛生的な水の確保を図ることとしています。

・受水槽の構造例

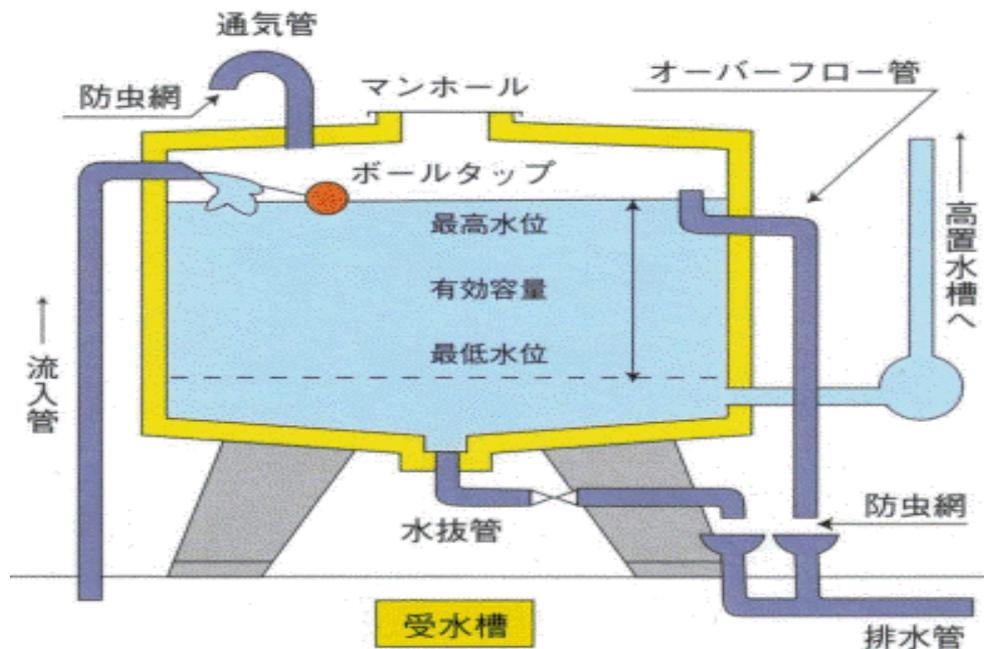

※有効容量

受水槽の最高水位と最低水位の間に貯留され、適正に利用可能な水量のことです。

簡易専用水道の設置者には、水道法第34条の2により適正に衛生管理を行うことが義務付けられています。

(1) 受水槽の清掃

水槽の掃除を**毎年1回以上定期**に行ってください。

(2) 施設の点検等

受水槽やその周辺を定期的に点検し、受水槽の亀裂やマンホールの不備等がないか確認してください。異常を発見した時はすみやかに改善してください。

(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査の受検

設置者は、国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた検査機関による検査を**毎年1回以上定期**に受検しなければなりません。

この検査は、施設の衛生状態や図面・書類などをチェックします。

【参考：登録検査機関一覧（検査を行う区域に大野城市を含むもののみ抜粋）】

登録番号	名称	事業所の所在地	電話番号
1	一般財団法人佐賀県環境科学検査協会	佐賀県佐賀市光1丁目1番2号	0952-22-1651
35	公益社団法人長崎県食品衛生協会	長崎県西彼杵郡長与町高田郷3640番地3	095-883-6830
46	公益社団法人大分県薬剤師会	大分県大分市豊饒2丁目11番9号	097-544-4400
47	公益財団法人北九州市環境整備協会	福岡県北九州市戸畑区新池1丁目2番1号	093-882-3800
59	公益財団法人山口県予防保健協会	山口県山口市小郡上郷5408番地1	083-941-6300
63	公益財団法人北九州生活科学センター	福岡県北九州市戸畑区中原新町1番4号	093-881-8282
63	公益財団法人北九州生活科学センター福岡事業所	福岡県福岡市博多区千代1丁目2番4号	092-642-1001
74	公益財団法人福岡市水道サービス公社	福岡県福岡市博多区博多駅前1丁目28番15号	092-471-0204
106	日東化学工業株式会社	福岡県福岡市博多区博多駅前3丁目10番2号	092-481-3503
129	株式会社環境分析技術センター	福岡県筑紫野市むさしヶ丘1丁目23番16号	092-929-4122
152	株式会社再春館安心安全研究所	熊本県熊本市中央区帯山4丁目17番1号	096-385-1222
157	株式会社三計テクノス	熊本県熊本市東区御領5丁目10番20号	096-388-1222
163	株式会社MCエバテック	熊本県宇土市北段原町230番地	0964-22-4790

※検査料金などは直接検査機関にお問い合わせください。

※登録検査機関の情報は随時追加・変更されますので、最新の情報は国土交通省ホームページをご確認ください。

※万一、事故が起きたら…

給水された水により健康を害するおそれがあると分かった時は、直ちに給水を停止し、使用者などに周知するとともに下記連絡先まで連絡してください。

【連絡先】大野城市上下水道局料金施設課給排水設備担当

TEL:092-580-1927